



СИГНАЛ


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА  
ГРПШ. VENIO.C.100.P.H(B).OG  
СЯМИ.422411-630ТУ

Пункт газорегуляторный шкафной исполнения "Стандарт",  
на базе регуляторов РДГ-50Н(В), с основной и резервной линиями редуцирования,  
неутепленный, двухстороннего обслуживания, с газовым обогревом

Заказчик	
Объект	
Менеджер	
№ схемы	(602-124)

Спецификация оборудования

№	Наименование	Кол-во
1	Регулятор давления газа РДГ-50Н(В)	2
2	Клапан предохранительный сбросной КПС-32-Н(В)	1
3	Фильтр газовый DN50	2
4	Индикатор перепада давления	2
5	Кран шаровый фланцевый DN50	4
6	Кран под манометр	5
7	Кран шаровый под приварку DN20	4
8	Кран шаровый под приварку DN25	3
9	Манометр кл.т.15 (входного давления)	1
10	Манометр кл.т.15 (выходного давления)	1
11	Кран шаровый под приварку DN15	3
12	Регулятор давления газа РДГБ-6	1
13	Счетчик газа на обогрев	1
14	Обогреватель газовый ОГШН	1

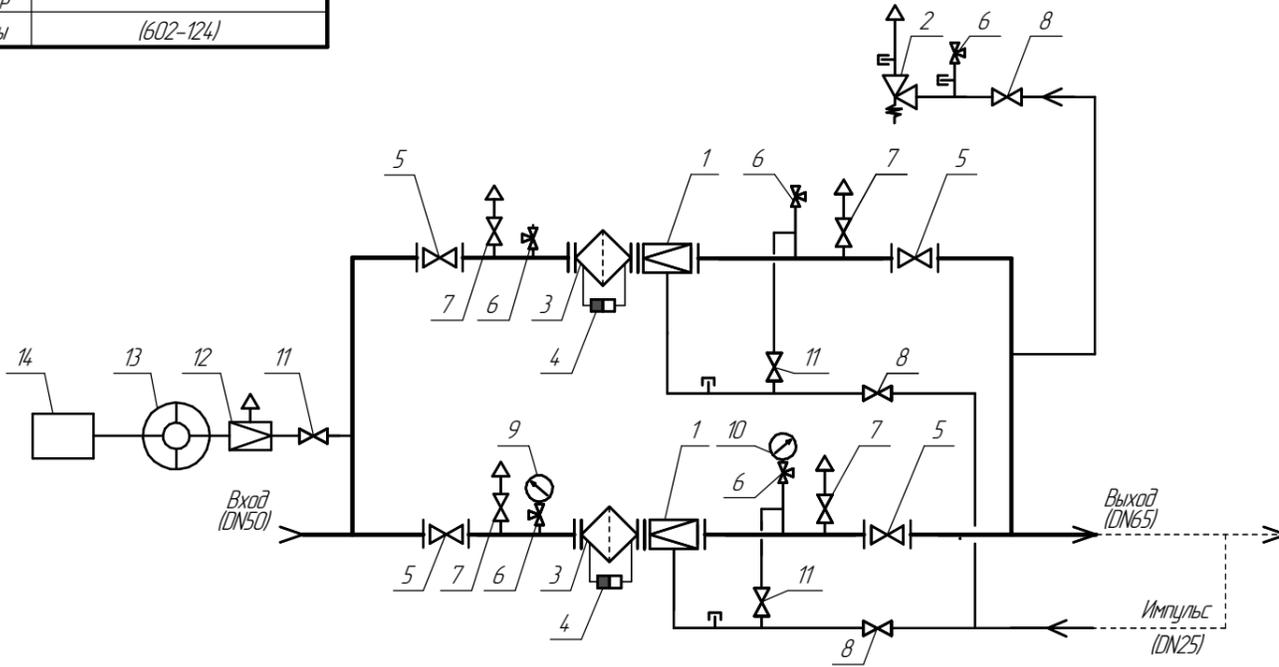

Согласующие визы

Заказчик

ООО "ЭЗОТ "Сигнал"

М.П.




СИГНАЛ

ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНАЯ СХЕМА  
ГРПШ. VENIO.C.100.P.H(B).OG  
СЯМИ.422411-630ТУ


Пункт газорегуляторный шкафной исполнения "Стандарт",  
на базе регуляторов РДГ-50Н(В), с основной и резервной линиями редуцирования,  
неутепленный, двухстороннего обслуживания, с газовым обогревом

Заказчик	
Объект	
Менеджер	
№ схемы	(602-124)

Вид Б

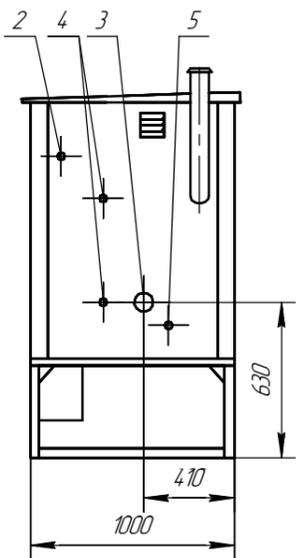


А

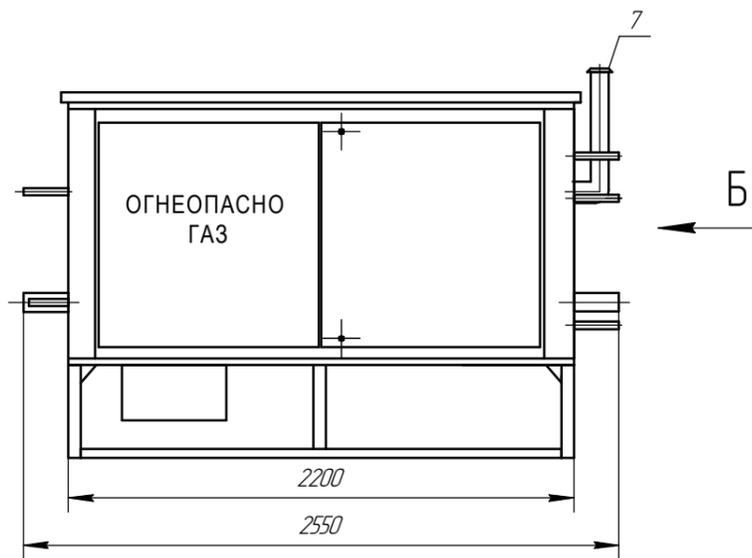

Б

Вид А

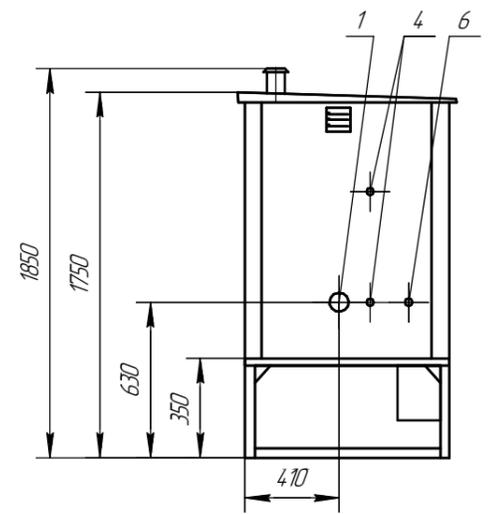

1-входной патрубок (DN50); 2-сброс с КПС-32 (DN25); 3-выходной патрубок (DN65); 4-продувочный патрубок (DN20); 5-подвод импульса к регуляторам (DN25); 6-сброс с РДГБ-6 (DN20); 7-дымоход.

Согласующие визы

Заказчик

ООО "ЭЗОТ "Сигнал"

М.П.

Примечание: -Шкаф неутеплен, обслуживается с двух сторон.